


Vestervig Fjernvarme AMBA


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2024


Vedvarende energi

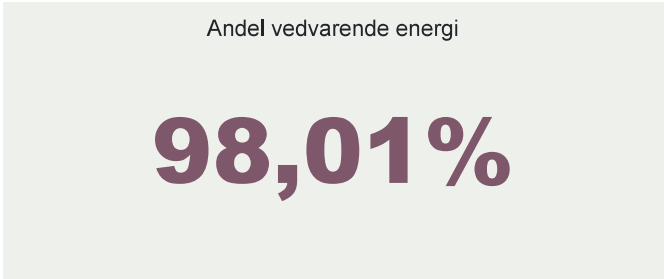

Rangering - CO₂ udledning

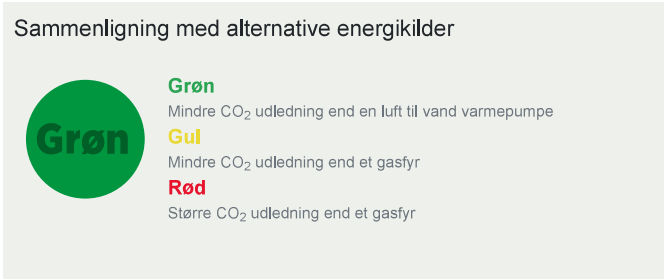

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

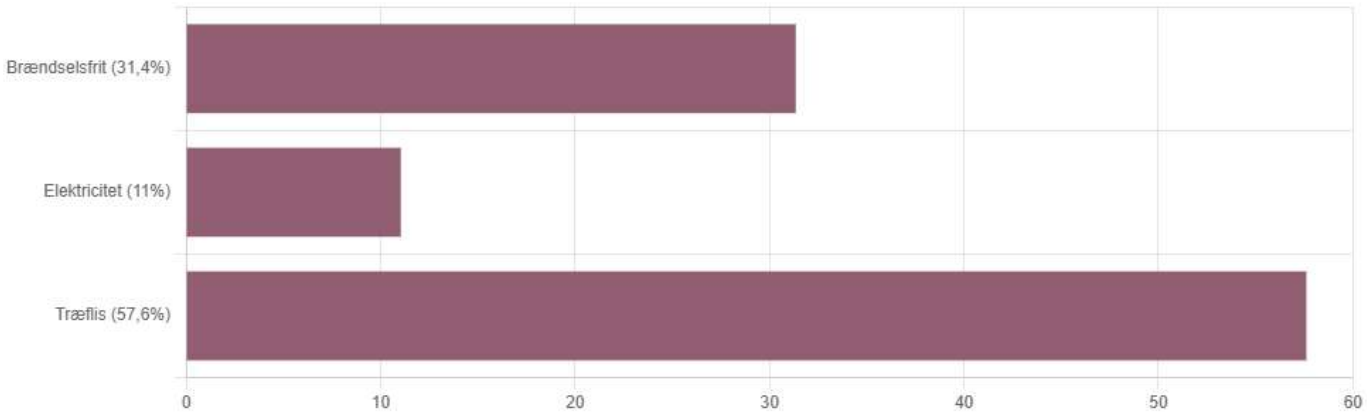

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	4,2 kg/GJ	15,1 g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	8,4 g/GJ	30,2 mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,4 g/GJ	8,6 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	5,1 kg/GJ	18,2 g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	7,3 g/GJ	26,3 mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	58,6 g/GJ	211,0 mg/kWh
CO (Kulilte)	146,0 g/GJ	525,6 mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	5,1 g/GJ	18,4 mg/kWh
Partikler (TSP)	11,7 g/GJ	42,1 mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vestervig Fjernvarme AMBA
CVR: 63195111
Vestergade 14 | 7770 Vestervig
+45 97 94 12 88 | post@vestervigfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.